



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: P2021/125794-4

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n. 004/2022

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao edital do Pregão Eletrônico n. 004/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para aquisição de solução completa de Videowall e monitores profissionais compreendendo equipamentos, serviços de instalação e configuração, garantia, suporte técnico e treinamento, para utilização no Plenário do Crea-MS, solicitado pela empresa MICROSENS S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 78.126.950/0011-26, doravante denominada PETICIONANTE, nos termos apresentados no expediente colacionado aos autos (Id: 364361).

O pedido preenche os requisitos legais, pois foi apresentado por meio eletrônico e tempestivamente, em atendimento ao disposto no subitem 3.1. do edital c/c art. 19, do Decreto n. 5.450/2005.

A MICROSENS S.A. apresenta o seguinte questionamento, que já vai acompanhado da respectiva resposta:

1. Para o Item 2 do objeto desta licitação solicitamos que sejam feitas as seguintes alterações no descritivo, pois da maneira que foi descrito, nenhuma marca ou modelo atende integralmente as especificações exigidas. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado e ampliar o rol de participando além de promover a competitividade da presente licitação, solicitamos que sejam feitas as seguintes modificações:

Solicitado no Edital	Proposta de alteração
Taxa de contraste 1.100:1	Taxa de contraste 1.000:1

Resposta: A proposta de alteração do item 2 do objeto já foi acatada anteriormente, conforme 01. [Resposta – pedido de esclarecimento MICROSENS S.A](#) encaminhada à empresa, e considerando seu efeito aditivo e vinculante ao edital.

Acesso através do link:
https://www.creams.org.br/transparencia_crea/licitacoes/.






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


2. Para o Item 2 do objeto desta licitação é solicitado “MONITORES PROFISSIONAIS 43””. Visando atender da melhor forma possível ao edital, questiona-se:

a. Qual a largura da parede onde os monitores serão instalados, visto que pretendemos ofertar um equipamento com 49” e necessitamos desta informação para verificar a compatibilidade com o tamanho do monitor que pretendemos ofertar.

Resposta: Seguem as medidas disponíveis de ambas as áreas em que serão instalados os monitores:

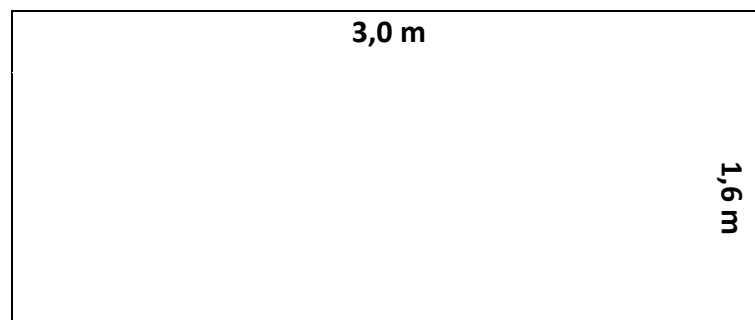

Para esclarecer segue parte da planta do palco do Plenário Eng. Euclides de Oliveira, com a devida identificação do local onde serão instalados os sistemas.

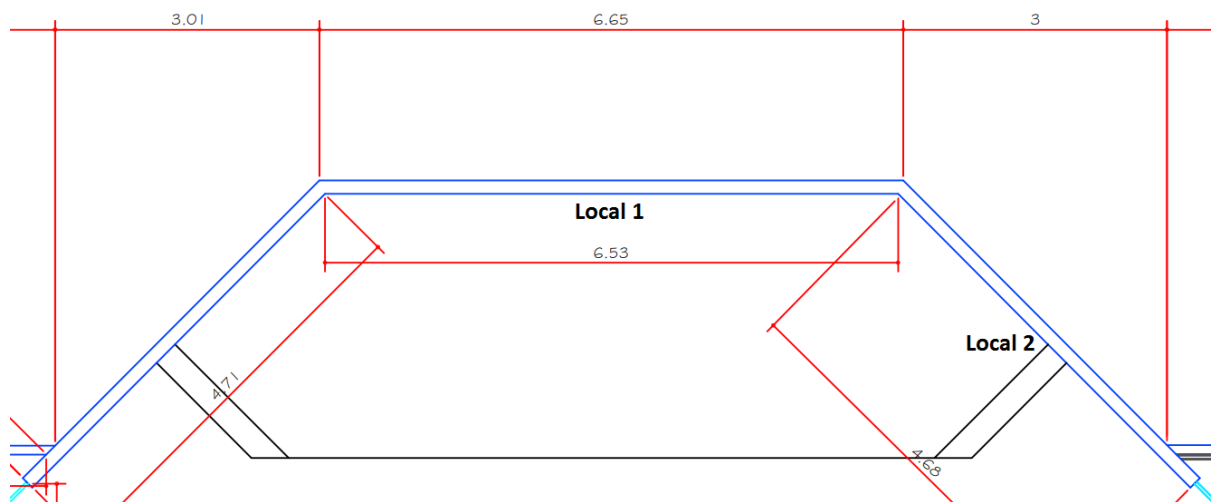



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3. Para o Item 5 do objeto desta licitação é solicitado “CABO HDMI HARDWORK BLINDADO, WYRESTORM ENGLAND 2 MTRS”. Visando atender da melhor maneira possível ao edital, solicitamos informar três modelos atendam ao solicitado no edital.

Resposta: Cumpre ressaltar que o descritivo da marca no item 5 é apenas sugestão, desde que se atenda aos requisitos mínimos. Em breve pesquisa ao mercado e verificando os requisitos mínimos pode-se citar os seguintes exemplos:

- a) WyreStorm Essentials™ High Speed HDMI Cable;
- b) Cabo HDMI Vibe Wave - suporta 4K - 2,8m
- c) UGreen Cabo HDMI 2.1 FullHD 4K 8k PS5 TV Home Blindado 2m

Informo que os esclarecimentos prestados possuem efeito aditivo e vinculante ao edital.

Em face ao exposto, dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação do mesmo no site do Crea-MS.

Campo Grande/MS.

DAYANE LUCAS DA SILVA
Pregoeira





Documento assinado com certificado digital por **DAYANE LUCAS DA SILVA, Gerente**, em **29/07/2022**, às **13:51**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=QllgXut0U0e9meV7oePLdg>



Incluído no processo n. P2021/125794-4 por Rochelle Karoline de Arruda em 29/07/2022 às 13:33:25